

Версия 2020	Arrius-PLM	ГК «АППИУС»
14.10.2020г.	<i>Переустановка ПО</i>	


**Переустановка программного обеспечения на
компьютере клиента**

(Для работы с PLM компонентами к САД системам)



Тонкий клиент

Москва

1. Скачать полный (windows64full_8_3_xx_xxxx) дистрибутив 1С (последнюю или рекомендуемую версию).

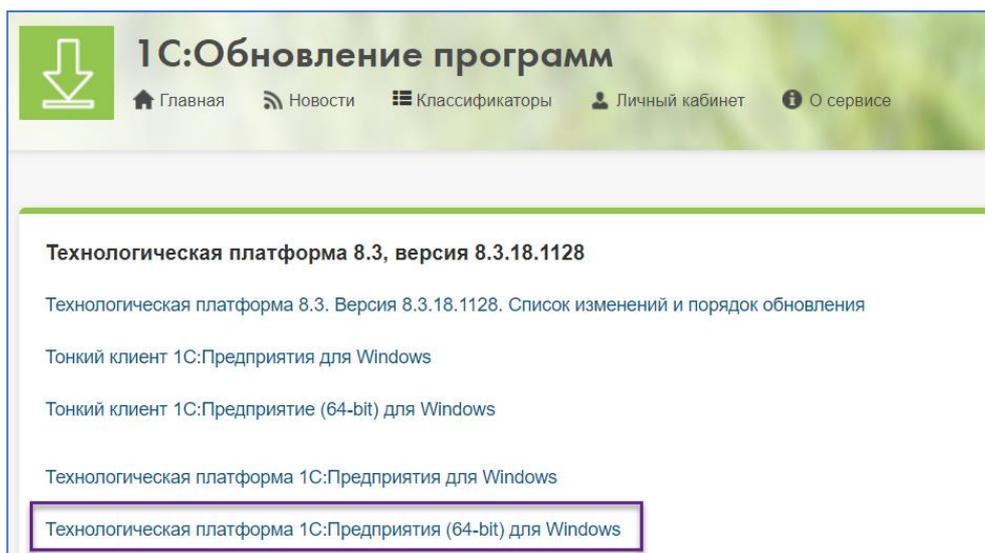


2. Выполнить установку, выбрав соответствующие объекты. Установить драйвер ключа.

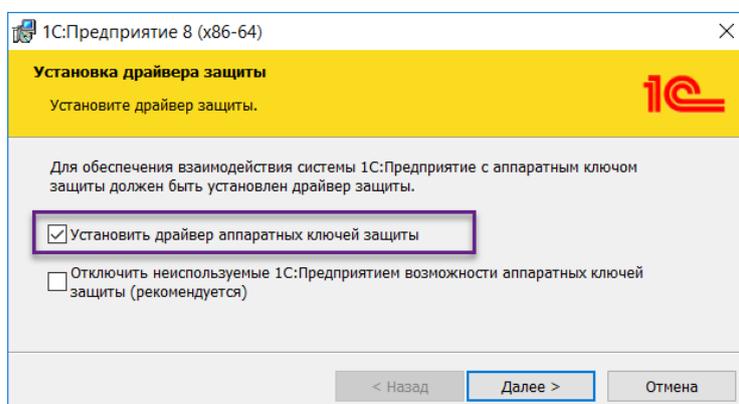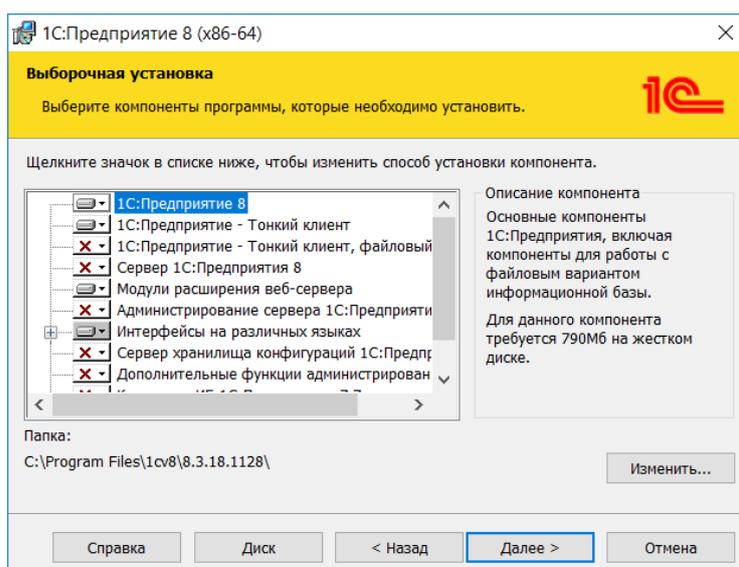


3. Установить компонент защиты (под администратором) из дистрибутива Arrius-PLM. Для 32-х разрядной версии платформы 1С:Предприятие используется файл setup.exe; Для 64-х разрядной версии платформы 1С:Предприятие используется файл setup64.exe.




4. Установить PLM компонент (под администратором). На рисунке пример компонента к SolidWorks

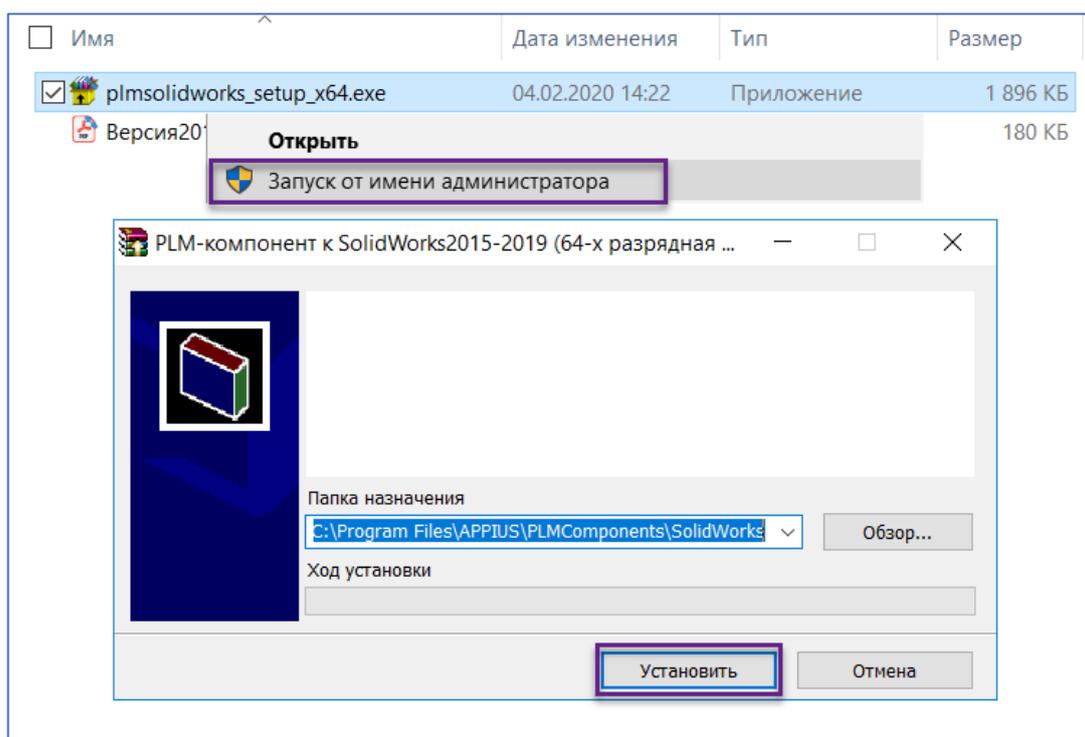

5. После установки проверить при помощи программы PLMcheck.exe корректность выполненной работы (запуск программы под администратором). Версии Тонкого клиента и Внешнего соединения должны совпадать.

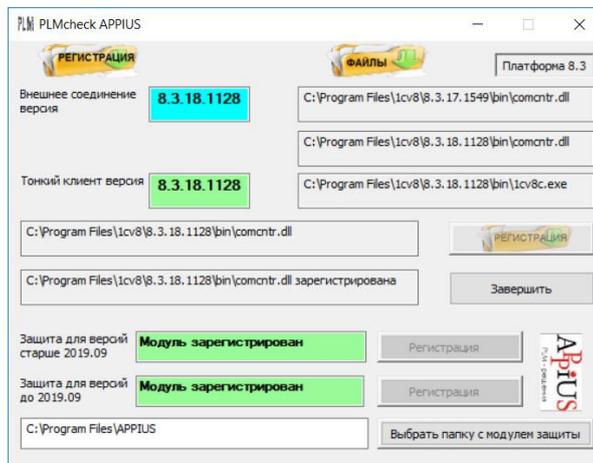

6. Выполнить проверку ключа (client.exe). Расположение программы (C:\Program Files\APPIUS). При необходимости настроить nethasp.ini

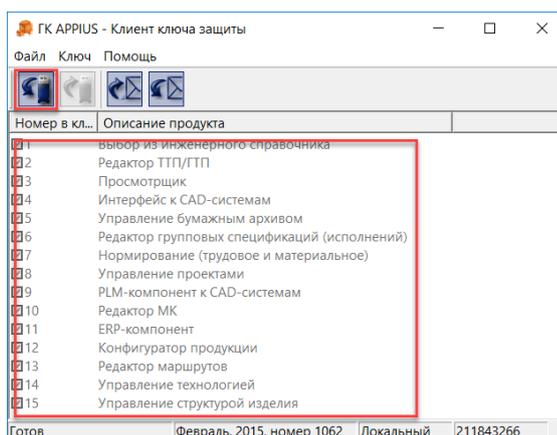

7. Если CAD система выдает сообщение, о том, что ключ не обнаружен, необходимо скопировать в папку, где расположен *.exe CAD системы, nethasp.ini. Пример на рисунке SolidWorks.

